

BOMBA AUMENTADORA DE PRESIÓN (BOOSTER PUMP)

DURA[®] pumps

MATERIALES

Cuerpo bomba: Fierro fundido, interior con recubrimiento cerámico.

Carcasa motor: Aluminio

Rodamientos: Cerámico con anillo en E.P.D.M.

Impulsor: Polímero.

CARACTERÍSTICAS:

Aplicación: Aumento de presión en suministro de agua domiciliario, sistemas solares, termos, calefont, calderas.

Partida/Parada: Automático por medio de Sensor de flujo.

Caudal Máximo: 3,3 m³ / h

Presión máxima de aumento: 1,2bar.

Presión máxima de trabajo (Presión entrada+Aumento de presión): 10 bar (1.000 kPa).

Temperatura del líquido: 2 °C - 95 °C.

Temperatura ambiente: 0 °C - 40 °C.


Características del líquido bombeado: Agua limpia, sin sustancias sólidas y aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro y con características similares al agua (máx. 30% de glicol).

Grado de protección: IP44

Voltaje: 240 V

Clase de aislamiento: H


Posición de Funcionamiento: Eje del motor de modo horizontal

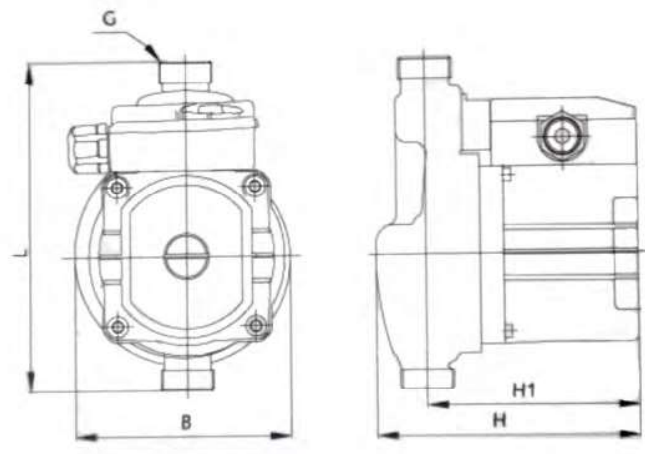

BOMBA AUMENTADORA DE PRESIÓN (BOOSTER PUMP)

DURA[®] pumps

CURVAS DE COMPORTAMIENTO

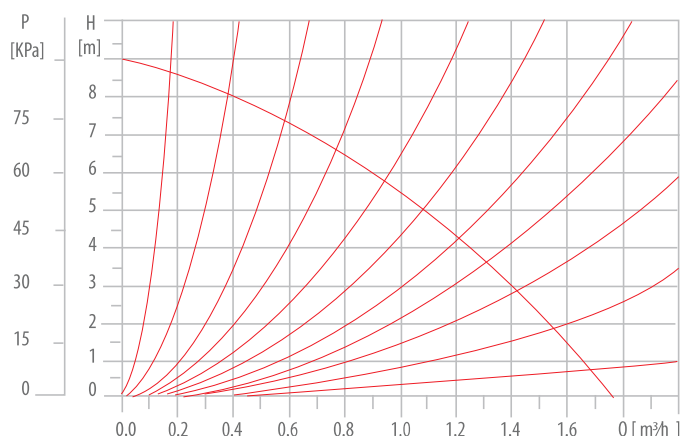

DATOS TÉCNICOS

MODELO	MEDIDA					PESO		VOLUMEN
	H	H 1	L	G	B	N.W	G.W	
ZP15-9-160	125	102	160	1/2" y 3/4"	105	2.5	2.8	0.003

DATOS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS

MODELO	CENTRO DE DISTANCIA MM	VOLTAJE	VELOCIDAD	IN (A)	CONDENSADOR		MEDIDA	CAUDAL MÁX
					uf	Vc		
ZP15-9-160	160	220W	-	120	3	450	1/2" y 3/4"	1.6

Representante exclusivo en Chile

cosmoplas[®]

Casa Matriz

Río Refugio 9652, Núcleo Empresarial ENEA, Pudahuel, Santiago

Fono: (56-2) 2598 7000, Fax: (56-2) 2598 7002

www.cosmoplas.cl

SUCURSALES SANTIAGO

Santiago Centro
Argomedo 195
Fono: (02) 2635 2660

Santiago Oriente
Tabancura 1468
Vitacura
Fono: (02) 2217 8038

Servicio Técnico
Los Maitenes Poniente 1286
Pudahuel
Fono: (02) 2598 7103

SUCURSALES REGIONES

Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 8210
Fono: (55) 2230 146

La Serena
Gerónimo Méndez 1759
Fono: (51) 2239 698
Barrio Industrial de Coquimbo

Viña del Mar
Camino Internacional 5465
Bodega H1
Fono: (32) 2158 417

Concepción
Ruta camino a Coronel
Km 10 #5580
Megacentro San Pedro
Fono: (41) 2463 695

Temuco
Av. Pedro de Valdivia 0101
Fono: (45) 2214 459

Puerto Montt
Panamericana Norte 1301
Fono: (65) 2481 747